



ISPEZIONE RETE DELIBERA N. 569/2019 allegato A RQDG

RESOCONTO DELLA RICERCA SISTEMATICA DELLE FUGHE GAS RETE VALNERINA SERVIZI-GAS GPL

Data	Comuni e Vie sottoposte a verifica	codice impianto	12 bar	5 bar	0,025 bar	Scavo Com.	Materiale Condotta
			AP* (ml)	MP* (ml)	BP* (ml)		
	Comune di Cascia	34861					
19/12/2022	Maltignano	34861		1858,00			Polietilene
19/12/2022	Collegiacone	34861		450,00			Polietilene
							Polietilene

	Comune di Norcia	114286					
19/12/2022	San Pellegrino	114286		514,00			Polietilene

Totale estensione rete verificata (ml.): AP


Totale estensione rete verificata (ml.): MP


Totale estensione rete verificata (ml.): BP


Dispersioni riscontrate :

COLLEGIARONE



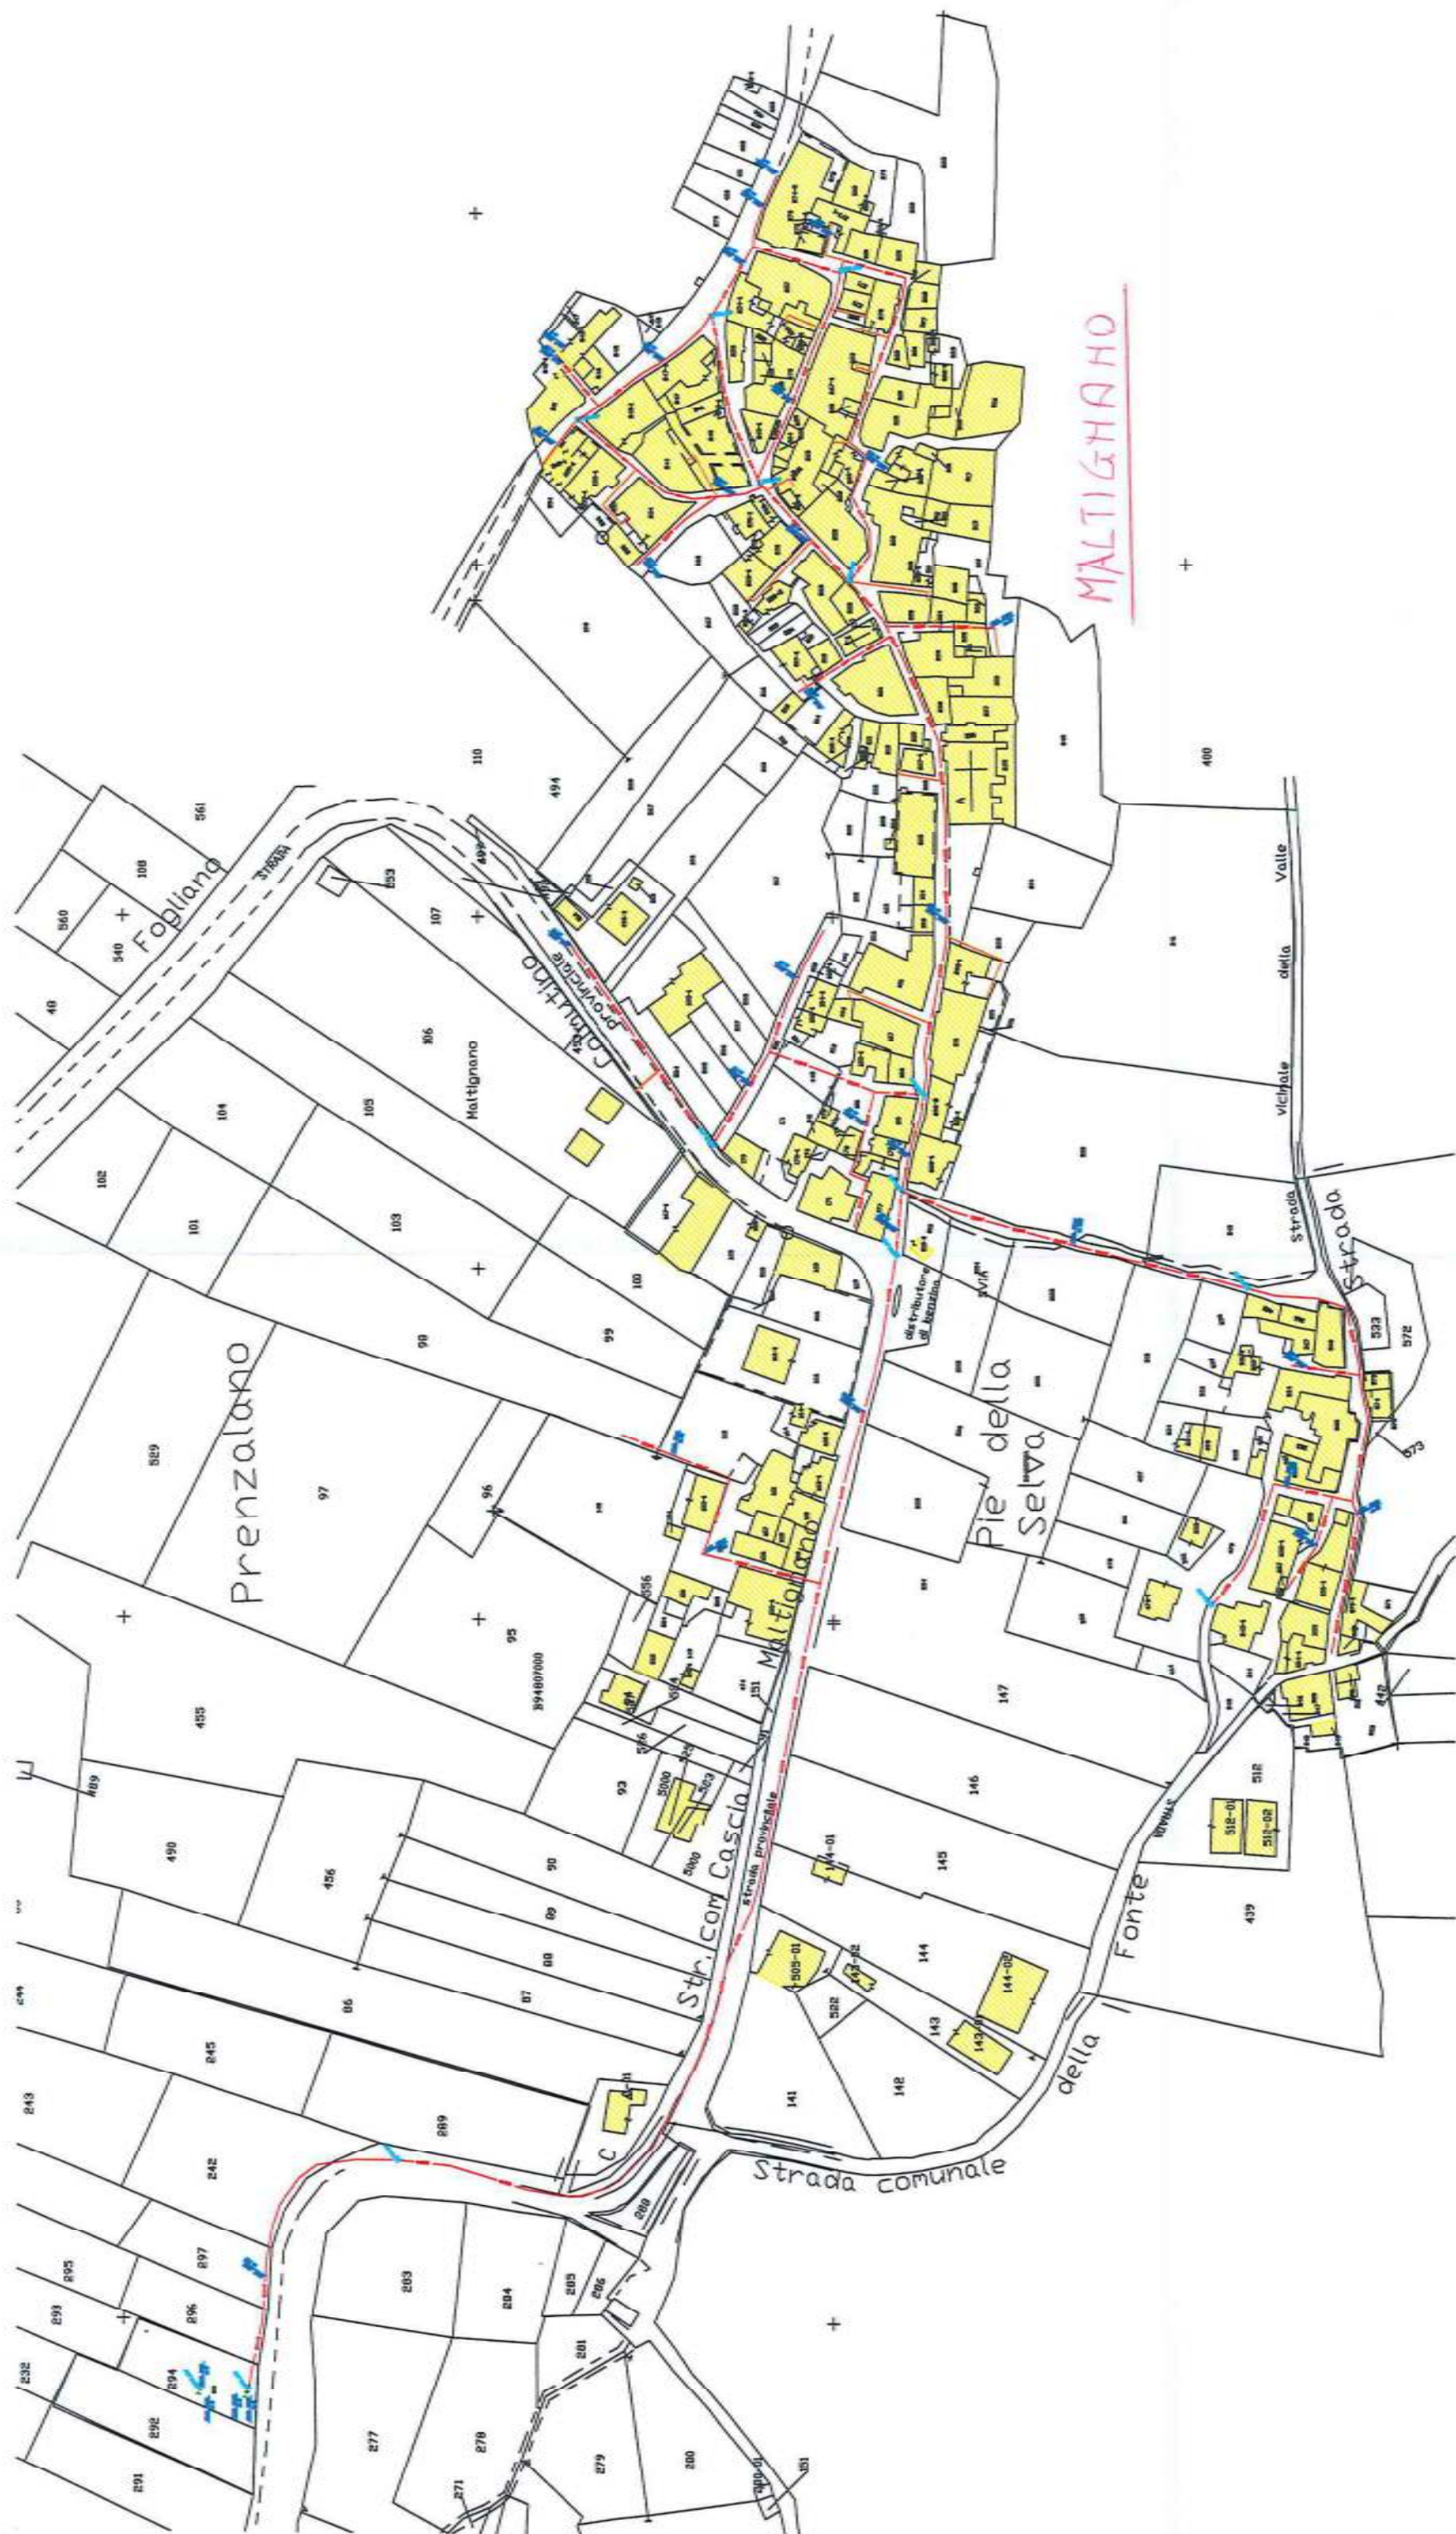

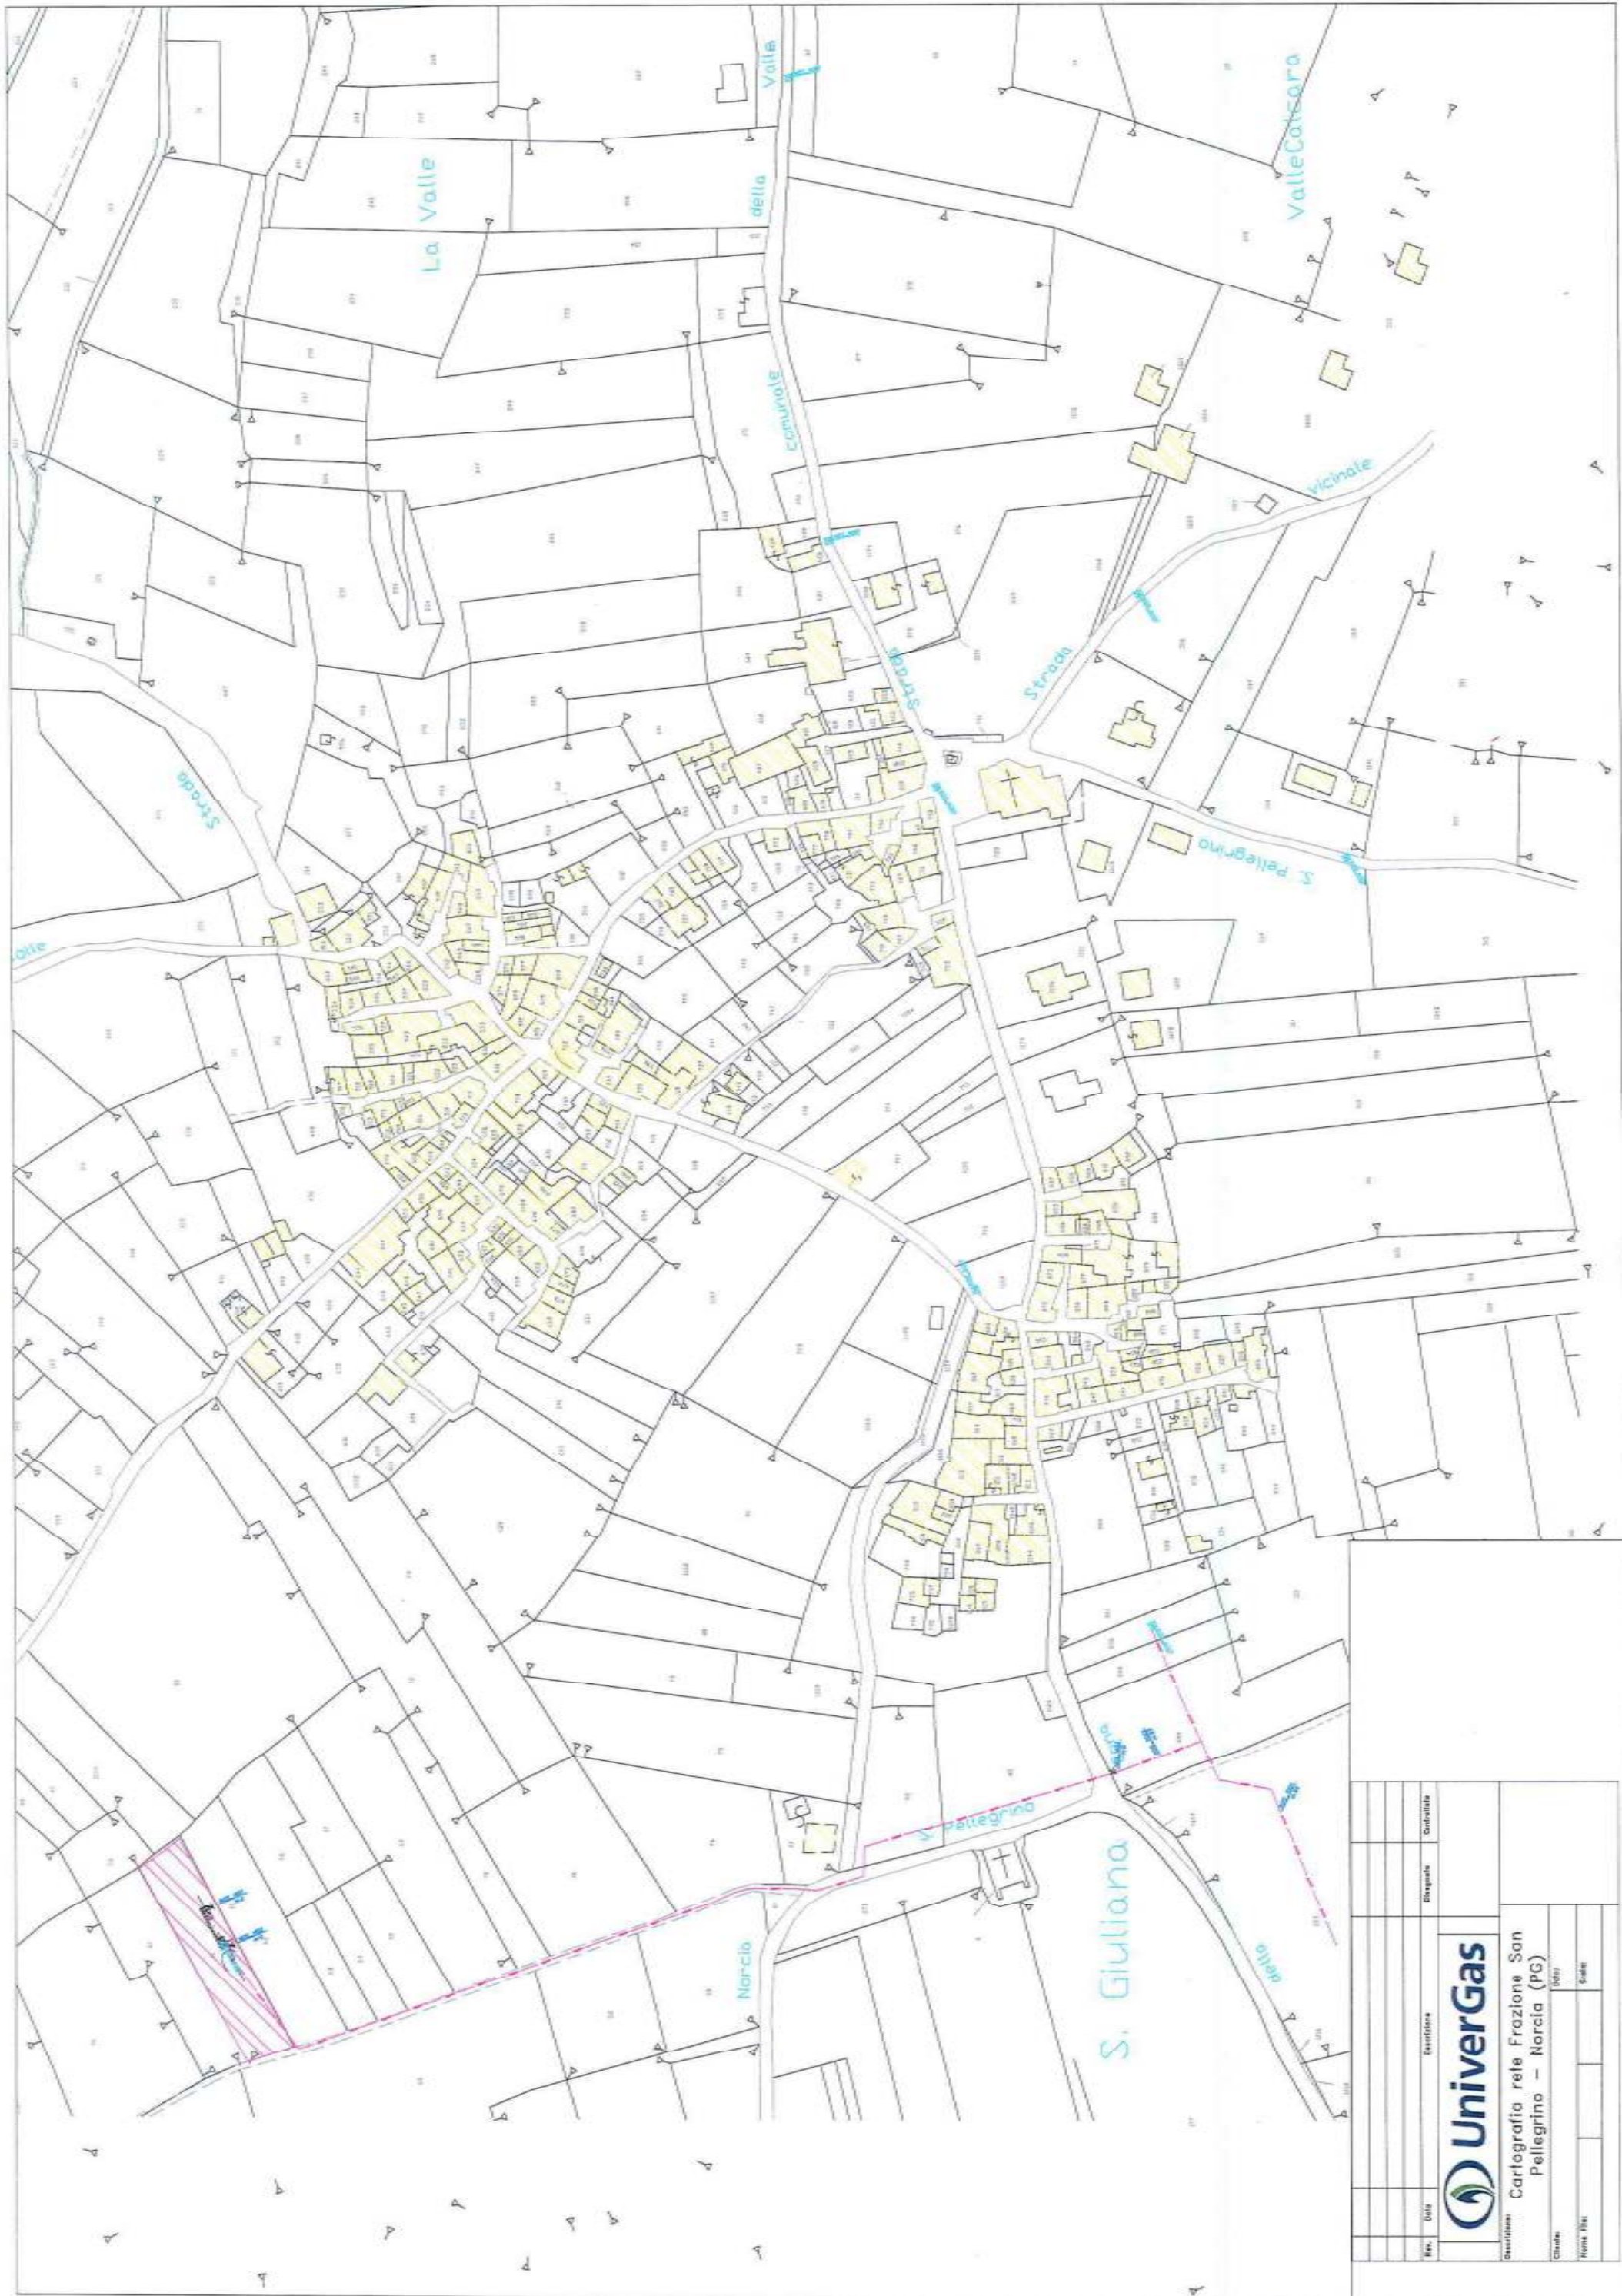

Rev.	Data	Descrizione	Disegnata	Conoscitore
				
Descrizione: Cartografia rete Frazione San Pellegrino - Marcia (PG)				
Clienti:				
Nome File:				